

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 08/12/2020 Uitgiftedatum verslag: 08/12/2020
 Verslagnummer: 0199-201208-05

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen
 Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel
 T: 056 70 54 05 E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616
 De agent-bezoeker: nummer 0199

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: RONGÉ YVES
 Adres: DOORNSTRAAT 133, 8200 BRUGGE
 Naam eigenaar, uitbater of beheerder: PARISAL NV
 Adres: STENENMOLENSTRAAT 1 I, 8600 KEIEM
 Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: RONGÉ YVES
 Adres: DOORNSTRAAT 133, 8200 BRUGGE
 BTW-nummer: 0699960611

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: PARISAL NV
 Adres: STENENMOLENSTRAAT 1 I, 8600 KEIEM
 EAN- code:
 Nummer teller: 1SAG3100121477
 Private hoogspanningscabine: Nee
 Type installatie: Wooneenheid

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname - nieuwe installatie (6.4)
 Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De verlichtingstoestellen zijn nog niet (allemaal) geïnstalleerd.
 - 2 De badkamertoestellen (bad, douche, ...) zijn nog niet geïnstalleerd.
 - 3 De keuken is nog niet geplaatst.
 - 4 PV installatie nog niet geplaatst
 - 5 Stopcontact K5 nog niet geplaatst
 - 6 schakelaars P5 P6 P7 P8 nog niet geplaatst
 - 7 De werking van de differentieelschakelaars kon niet gecontroleerd worden omdat er nog geen spanning aanwezig was.
- Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast



RE06_01-08_01 09/20

1 / 4



Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.



Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N

Voedingsleiding hoofdbord: Type: XVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Aardingslus

Aantal borden: 1

Nominale waarde bescherming aansluiting: Max. 40A

Type algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 16 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A, beschermde stroombanen: Zie schema's

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen



Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 3,8 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >5 MOhm

Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: Niet van toepassing

Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing

Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen

Opmerkingen:

- 1 Het begin van de werken van de elektrische installatie is gestart vóór 1 juni 2020, zie document nr. PARISAL gedateerd op 08/12/2020

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 08/12/2045
 - De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.
 - De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.



Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):




Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.



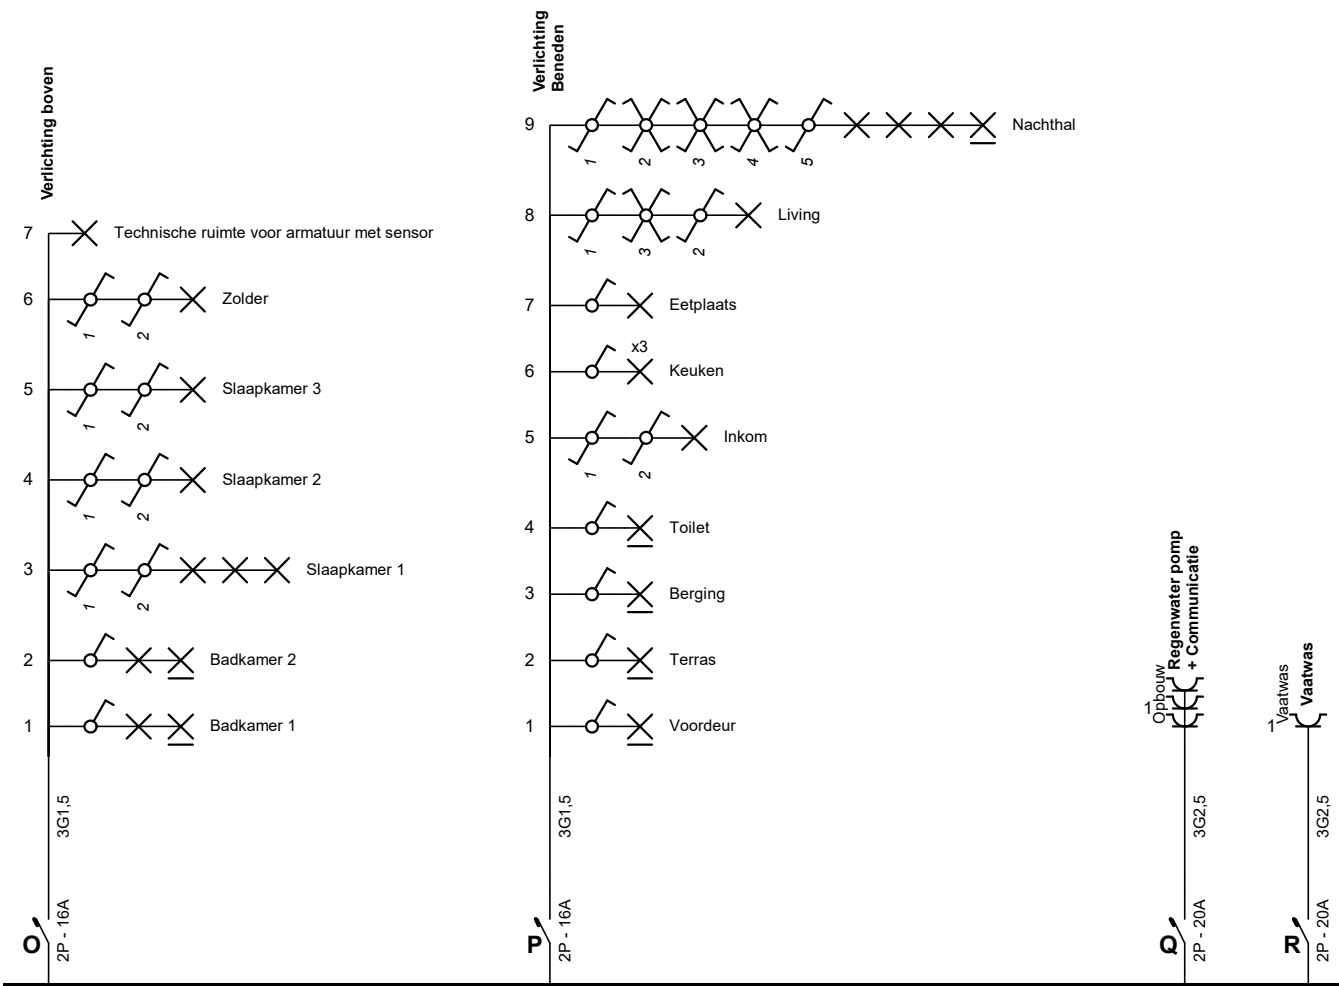

Erkend Organisme KEURteam Meulestraat 31 8730 Oedelem Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497 e-mail: info@keurteam.be	Plaats van de elektrische installatie Parisal NV Stenenmolenstraat 1 Bus J 8600 Keiem	Installateur Ylectron Doornstraat 133 8200 Sint-Andries GSM: 0496 16 43 46 e-mail: info@ylectron.be BTW BE 0699.960.611	p. 2/7 Eendraadschema
			3 x 400V + N ~ 50Hz

⏏^P ⏏^P ⏏^{COAX} ⏏^{COAX} ⏏^P

Erkend Organisme

KEURteam
Meulestraat 31
8730 Oedelem
Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie


Parisal NV
Stenenmolenstraat 1 Bus J
8600 Keiem

Installateur

Yelectron
Doornstraat 133
8200 Sint-Andries
GSM: 0496 16 43 46
e-mail: info@yelectron.be
BTW BE 0699.960.611

**p. 3/7
Eendraadschema**

3 x 400V + N ~ 50Hz

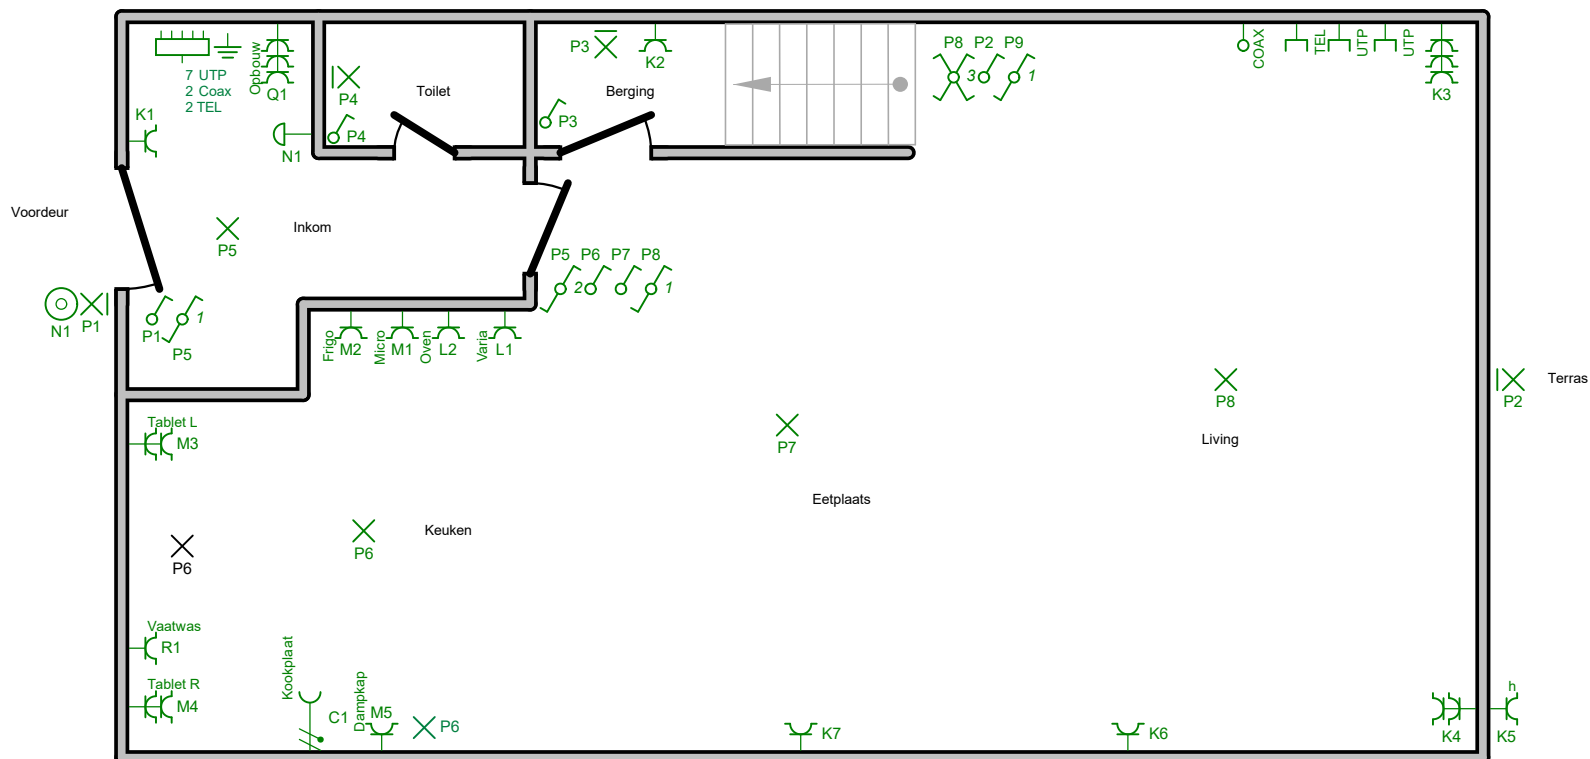


Erkend Organisme
 KEURteam
 Meulestraat 31
 8730 Oedelem
 Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
 e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie
 Parisal NV
 Stenenmolenstraat 1 Bus J
 8600 Keiem

Installateur
 Ylectron
 Doornstraat 133
 8200 Sint-Andries
 GSM: 0496 16 43 46
 e-mail: info@ylectron.be
 BTW BE 0699.960.611

p. 4/7
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

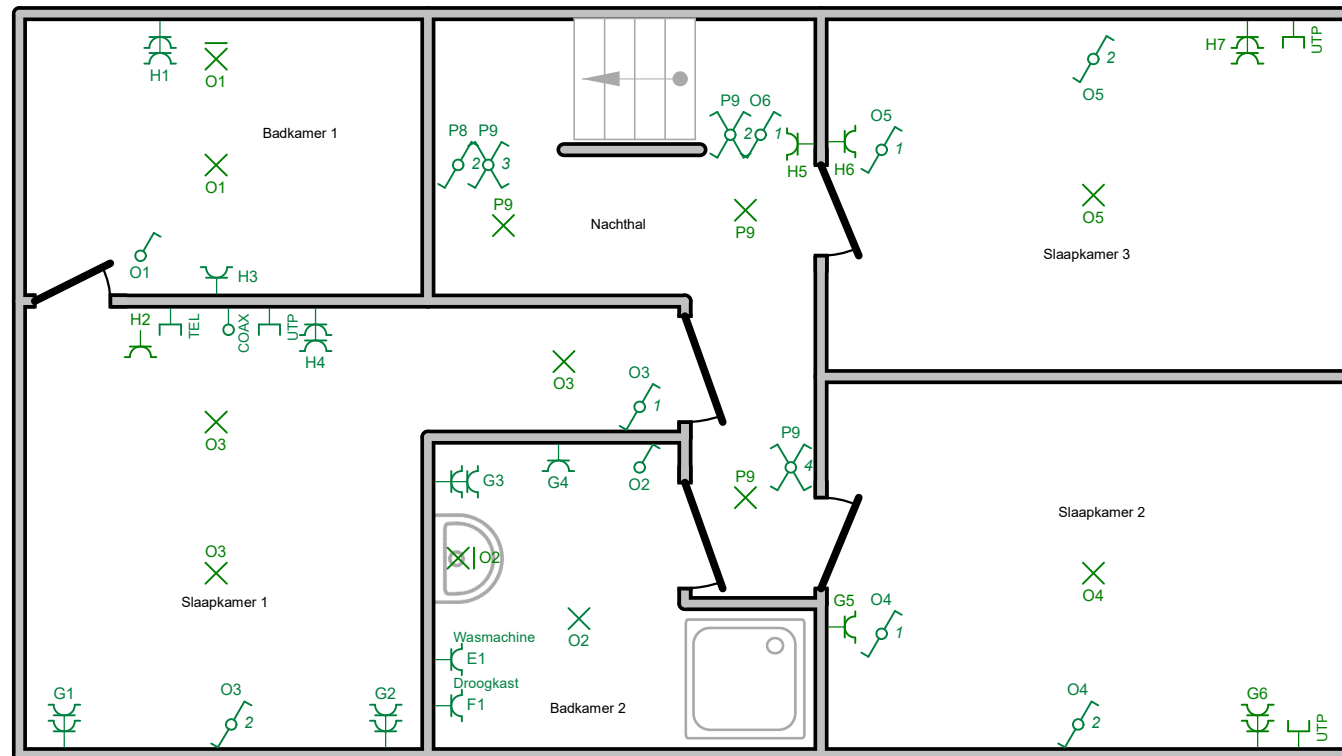


Erkend Organisme
 KEURteam
 Meulestraat 31
 8730 Oedelem
 Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
 e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie
 Parisal NV
 Stenenmolenstraat 1 Bus J
 8600 Keiem

Installateur
 Ylectron
 Doornstraat 133
 8200 Sint-Andries
 GSM: 0496 16 43 46
 e-mail: info@ylelectron.be
 BTW BE 0699.960.611

p. 5/7
Situatieschema
 3 x 400V + N ~ 50Hz

Wachtbuis 32mm
Naar plat dak

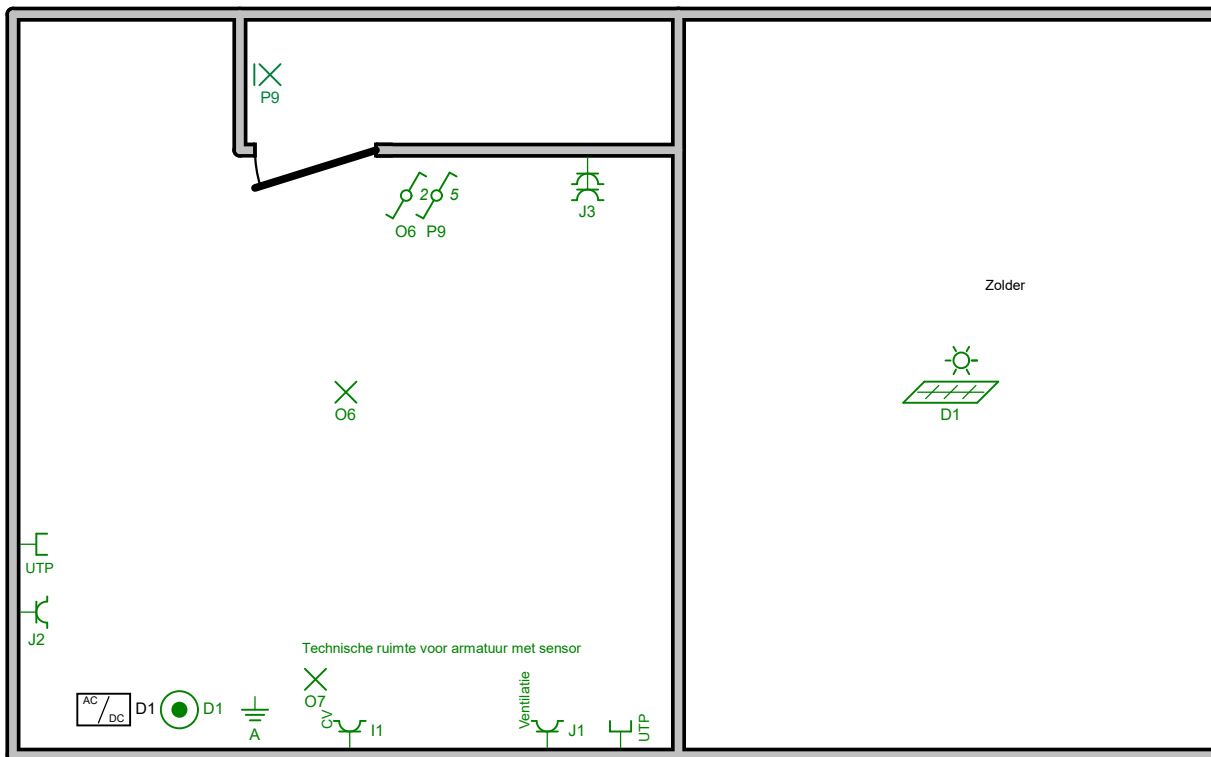

Erkend Organisme
KEURteam
Meulestraat 31
8730 Oedelem
Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie
Parisal NV
Stenenmolenstraat 1 Bus J
8600 Keiem

Installateur
Ylectron
Doornstraat 133
8200 Sint-Andries
GSM: 0496 16 43 46
e-mail: info@ylectron.be
BTW BE 0699.960.611

p. 6/7
Situatieschema
3 x 400V + N ~ 50Hz

A	Hoofd Diff 300mA
C	Voeding kookplaat
D	PV
B	Bijkomende Diff30mA
E	Wasmachine
F	Droogkast
G	Stopcontacten Niv1 Links
H	Stopcontacten Niv1 R
I	CV
J	Stopcontacten + Zolder + ventilatie
K	Stopcontacten Living + Berging + Inkom
L	Stopcontacten keuken kast + Oven
M	Stopcontacten keuken
N	Bel installatie
O	Verlichting boven
P	Verlichting Beneden
Q	Regenwater pomp + Communicatie
R	Vaatwas

Erkend Organisme
 KEURteam
 Meulestraat 31
 8730 Oedelem
 Tel.: 050 68 55 55 GSM: 0497
 e-mail: info@keurteam.be

Plaats van de elektrische installatie
 Parisal NV
 Stenenmolenstraat 1 Bus J
 8600 Keiem

Installateur
 Ylectron
 Doornstraat 133
 8200 Sint-Andries
 GSM: 0496 16 43 46
 e-mail: info@ylectron.be
 BTW BE 0699.960.611

p. 7/7
Lijst Kringen
 3 x 400V + N ~ 50Hz