

Opdracht: 72331
Klant / Bedrijf: E.J.F. Sprl
ID Extern:

Klantnr.: 00004289
Adres: Boulevard du Midi 4, 1000
BRUXELLES
Voorl.verslagnr.:

Contactpersoon:
BTW: BE0474239136
Uitgiftedatum: 2024-08-27
SO/24010366
ORIGINEEL EXEMPLAAR

Verslagnr: **20240012686-V.1**

VERSLAG VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE L.S en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Uitbreiding/Wijziging
Plaats van onderzoek: Schipstraat 39, 8620 Nieuwpoort -
Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.4.
Inspectiedatum: 12-08-2024 (12:06 - 12:42)
inspecteur: Corentin LEMAIRE
Eigenaar: //
Cont.Pers.:
Aard van de uitbreiding/wijziging:

Periodiciteit: 25 jaar
Lokaal: Maison
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidscontrole voor de ingebruikname
Andere reglement:
Volgende controle op: **12-08-2049**
Installer: E.J.F. Sprl
B.T.W.: BE0474239136
tel.:
Documenten van referentie:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: FLUVIUS
EAN nr.: 541448820068908070
Teller: 1SAG3200068416
Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)
Dienstspanning: 3N400V
Meter-bordverbinding:
I max. aansluiting: 40A
Kabeltype: XVB

Type stroom: Wisselspanning
Merk: SICONIA
Stand I: 000023,729
Stand II: 000025,824
Bescherming van de hoofdaansluiting: 4P32A
Aantal geleiders: 4
Doorsnede: 10 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Beschrijving installatie: ☒ zie schema in bijlage

Bescherming tegen elektrische schokken:

Aardelektrode:
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA
Differentieelbeveiligingen:
Nog niet geplaatst:
Aantal borden: 5

Foutlus controleren: in orde
Type: Pennen
Matériel: in orde
Verzegeld door een vulling: p.a

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde
Onrechtstreekse aanraking: in orde
Algemene isolatieweerstand: >0,50 Mohm
Doorsnede: 16 mm²
Spreidingswaarde: 12,94 Ohm

Bijkomende differentieel: 4p 40A/30mA

Aantal circuits: 9/8 + 7 + 8 + 1

Visuele controle van gevaarlijke vaste apparatuur of vast opgestelde apparatuur: in orde

Visuele controle van gevaarlijke mobiele apparatuur op een vaste locatie: N.V.T.

CONCLUSIE

DE INSTALLATIE IS CONFORM



De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning en mag in dienst worden genomen. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Note (N) - Opmerking (O) - Overtreding van Boek 1 (I) - de nummers verwijzen naar gestandaardiseerde overtredingen

N12() - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
N13() - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.
N15() - De tijd die wordt aangegeven na de inspectiedatum komt overeen met de begintijd en eindtijd van de controle. Deze tijd omvat niet de tijd voor het opstellen van het rapport.

De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES/OPMERKINGEN:

Volgens de onderafdeling 6.4.6.4.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:


- a) de verplichting het verslag van de gelijkvormigheidscontrole te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

Volgens de onderafdeling 3.1.2.1. van het Boek 1 is het belangrijk te herinneren:

Het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen van de elektrische installatie worden aan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie overhandigd om deel uit te maken van het dossier van de elektrische installatie. Een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen worden bewaard gedurende vijf jaar door voormeld erkend organisme zoals vermeld in onderafdeling 6.4.6.1. Gedurende de voormelde periode, kan de eigenaar, de uitbater of de beheerder van de elektrische installatie bij het betrokken erkend organisme verzoeken om een duplicaat van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen te krijgen. Voor het ter beschikking stellen van een kopie van het controleverslag, de ondertekende eendraadsschema's en situatieplannen mag een vergoeding worden gevraagd, waarvan het bedrag door het erkend organisme wordt vastgelegd. De vergoedingen die eventueel worden aangerekend voor het ter beschikking stellen ervan mogen de kostprijs van een controle niet overschrijden.



p. 1/7
Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

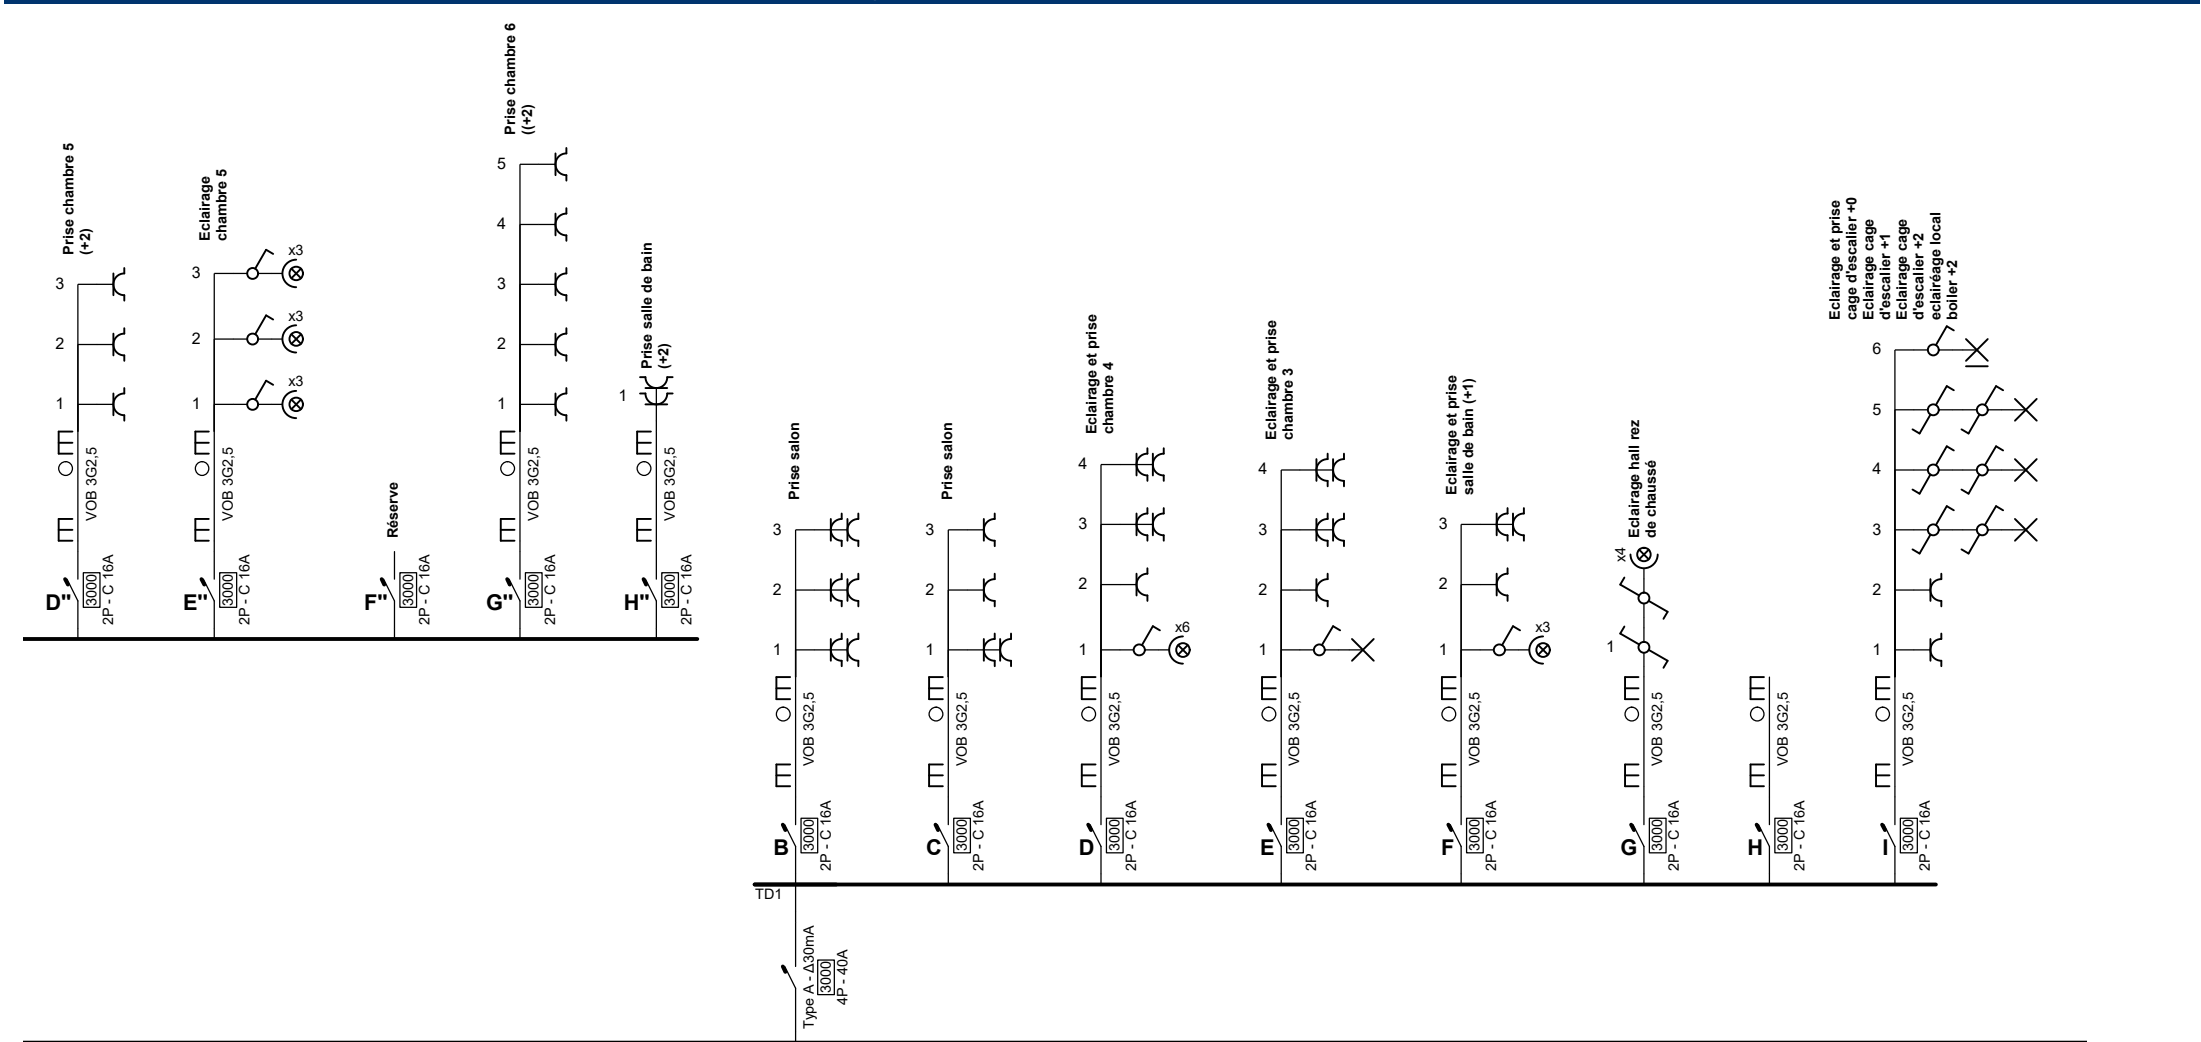

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Organisme agréé
Inspectie Bureau Mechele
Schaliënmoevedreef 201
2800 Mechele
Tél.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be


Adresse de l'installation électrique
Ervivan
Schipstraat 39
8620 Nieuwpoort

Installateur
E.J.F. srl
Boulevard du Midi 4
1000 Bruxelles
GSM: 0479 29 07 89
e-mail: sprlejf@gmail.com
TVA BE 0474.239.136



0032479290789
SPRLEJF@GMAIL.COM
Boulevard du Midi 4, 1000 Bruxelles,
Belgique

p. 2/7
Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

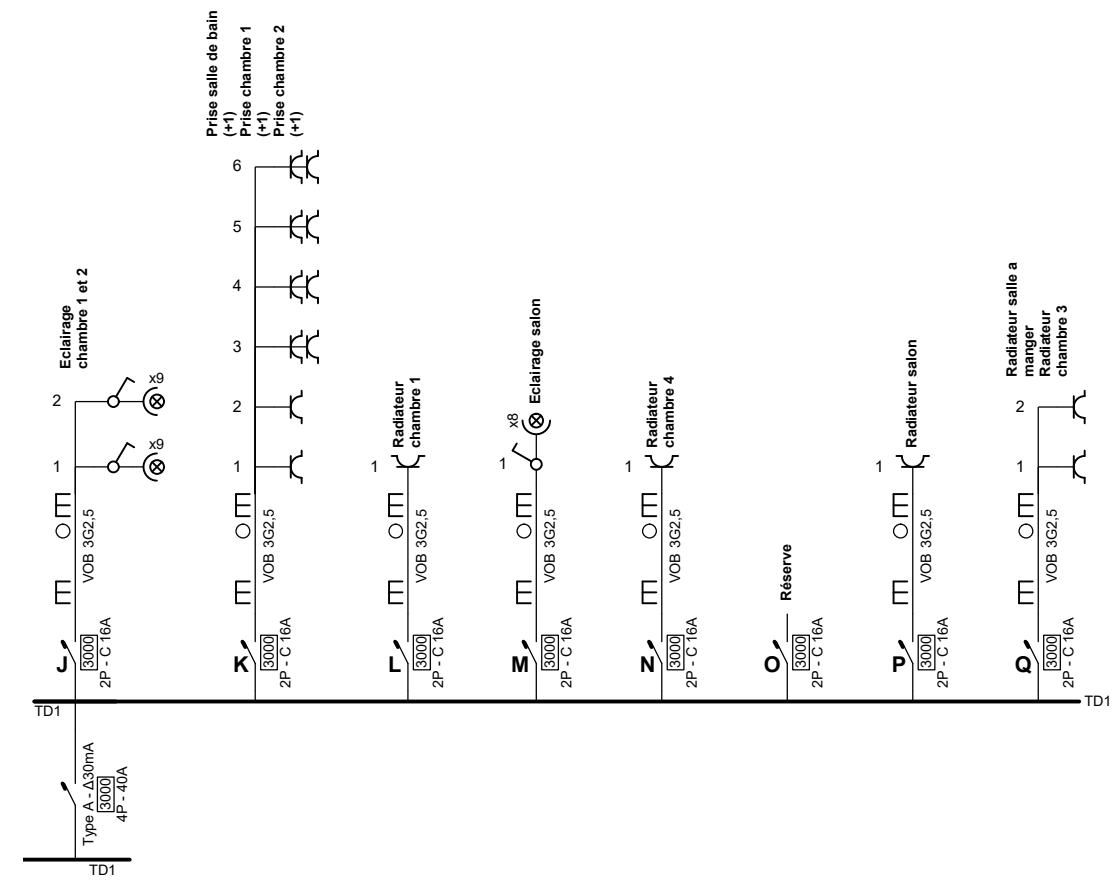

Installation contrôlée par : **INSPECT BELGIUM**
Installatie gecontroleerd door: **INSPECT BELGIUM**

Organisme agréé
Inspectie Bureau Mechatronica
Schaliënmoedreef 201
2800 Mechelen
Tél.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be

Adresse de l'installation électrique
Ervivan
Schipstraat 39
8620 Nieuwpoort

Installateur
E.J.F. srl
Boulevard du Midi 4
1000 Bruxelles
GSM: 0479 29 07 89
e-mail: sprlejf@gmail.com
TVA BE 0474.239.136




EJF
SPRL

ELECTRICITE GENERAL

Optez pour une installation électrique sûre !
Et si vous proposez de réaliser les travaux recommandés pour garantir la sécurité, de réaliser l'installation électrique de votre bâtiment.

0032479290789
SPRLEJF@GMAIL.COM
Boulevard du Midi 4, 1000 Bruxelles, Belgique

p. 3/7
Schéma unifilaire
3 x 230V ~ 50Hz

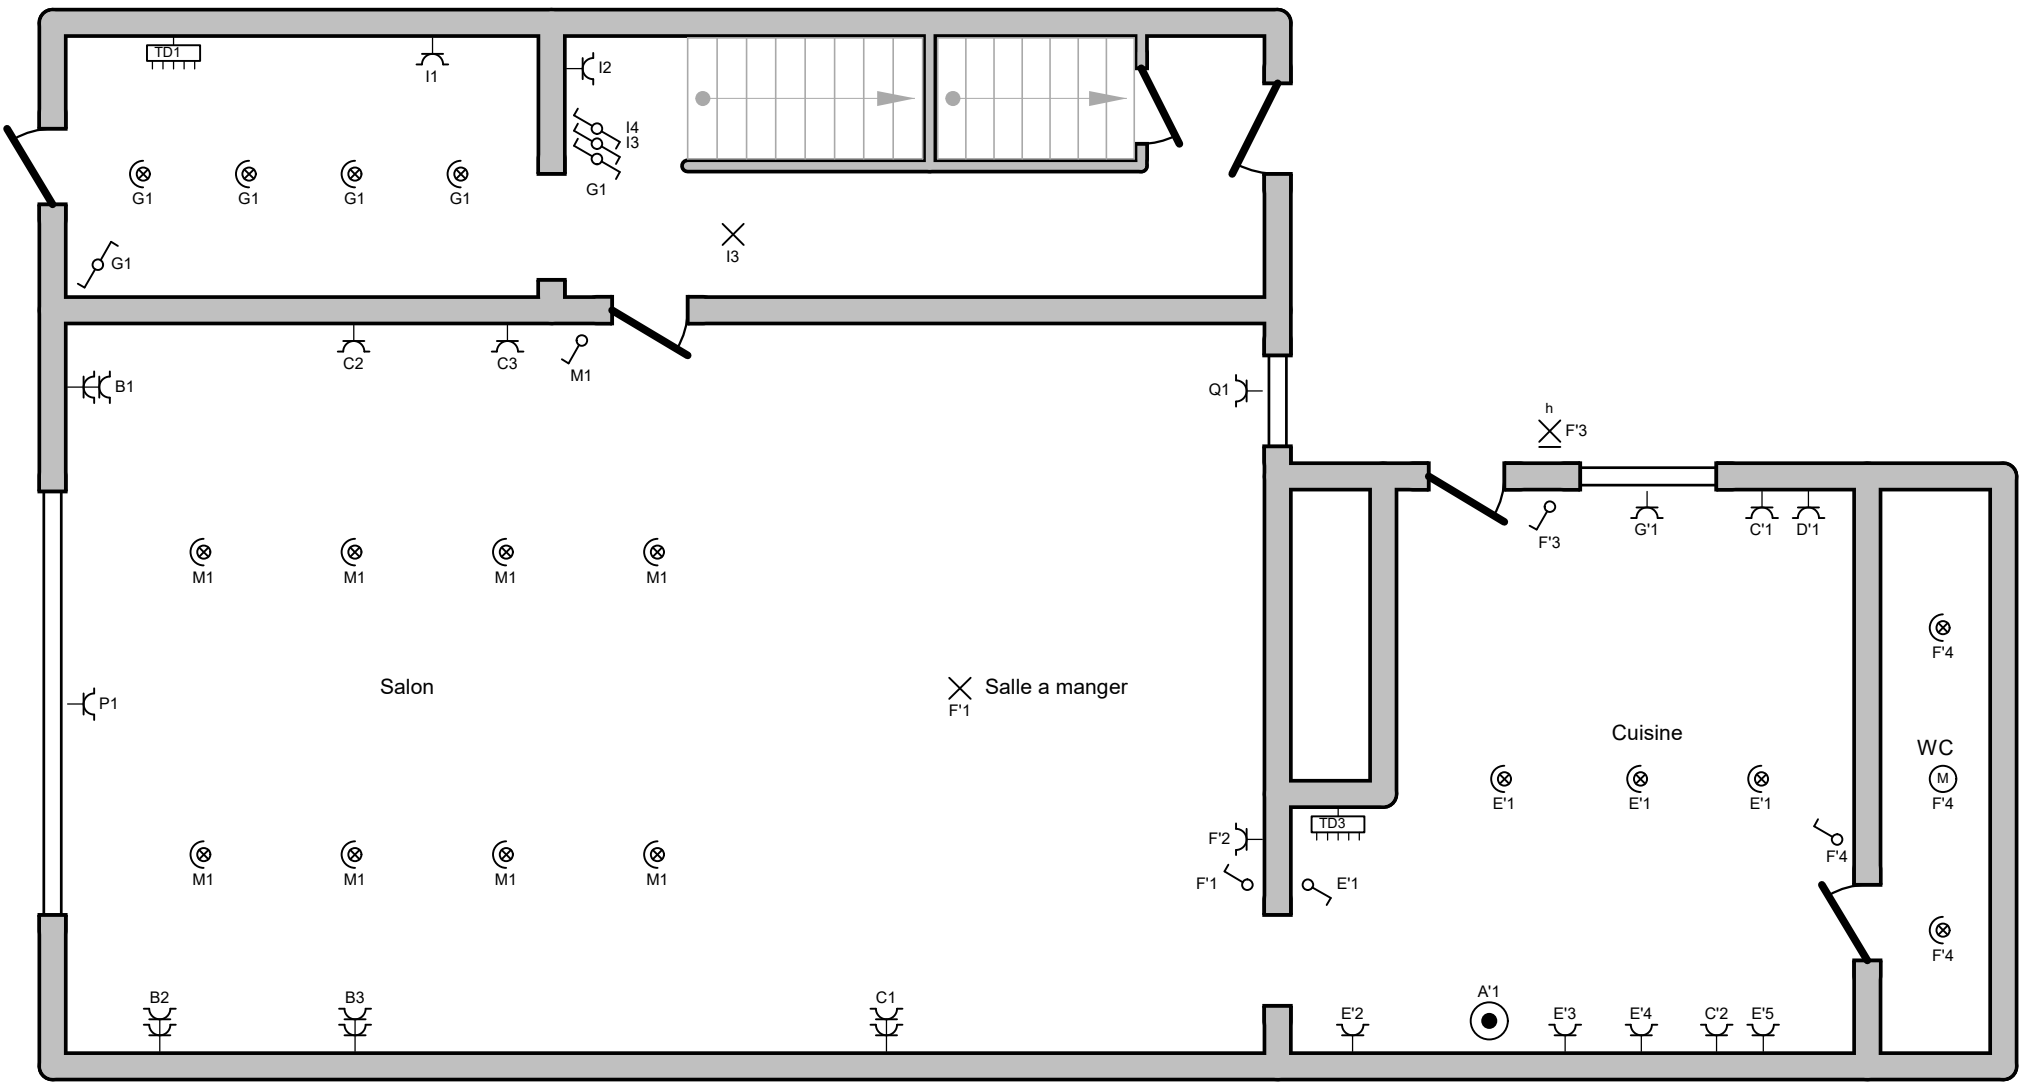

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Schipstraat 39 8620 Nieuwpoort

Organisme agréé
Inspectie Bureau Mechten
Schaliënsevestreef 201
2800 Mechelen
Tél.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be


Adresse de l'installation électrique
Ervivan
Schipstraat 39
8620 Nieuwpoort

Installateur
E.J.F. srl
Boulevard du Midi 4
1000 Bruxelles
GSM: 0479 29 07 89
e-mail: sprlejf@gmail.com
TVA BE 0474.239.136



0032479290789
SPRLEJF@GMAIL.COM
Boulevard du Midi 4, 1000 Bruxelles,
Belgique

p. 4/7
Rez
3 x 230V ~ 50Hz

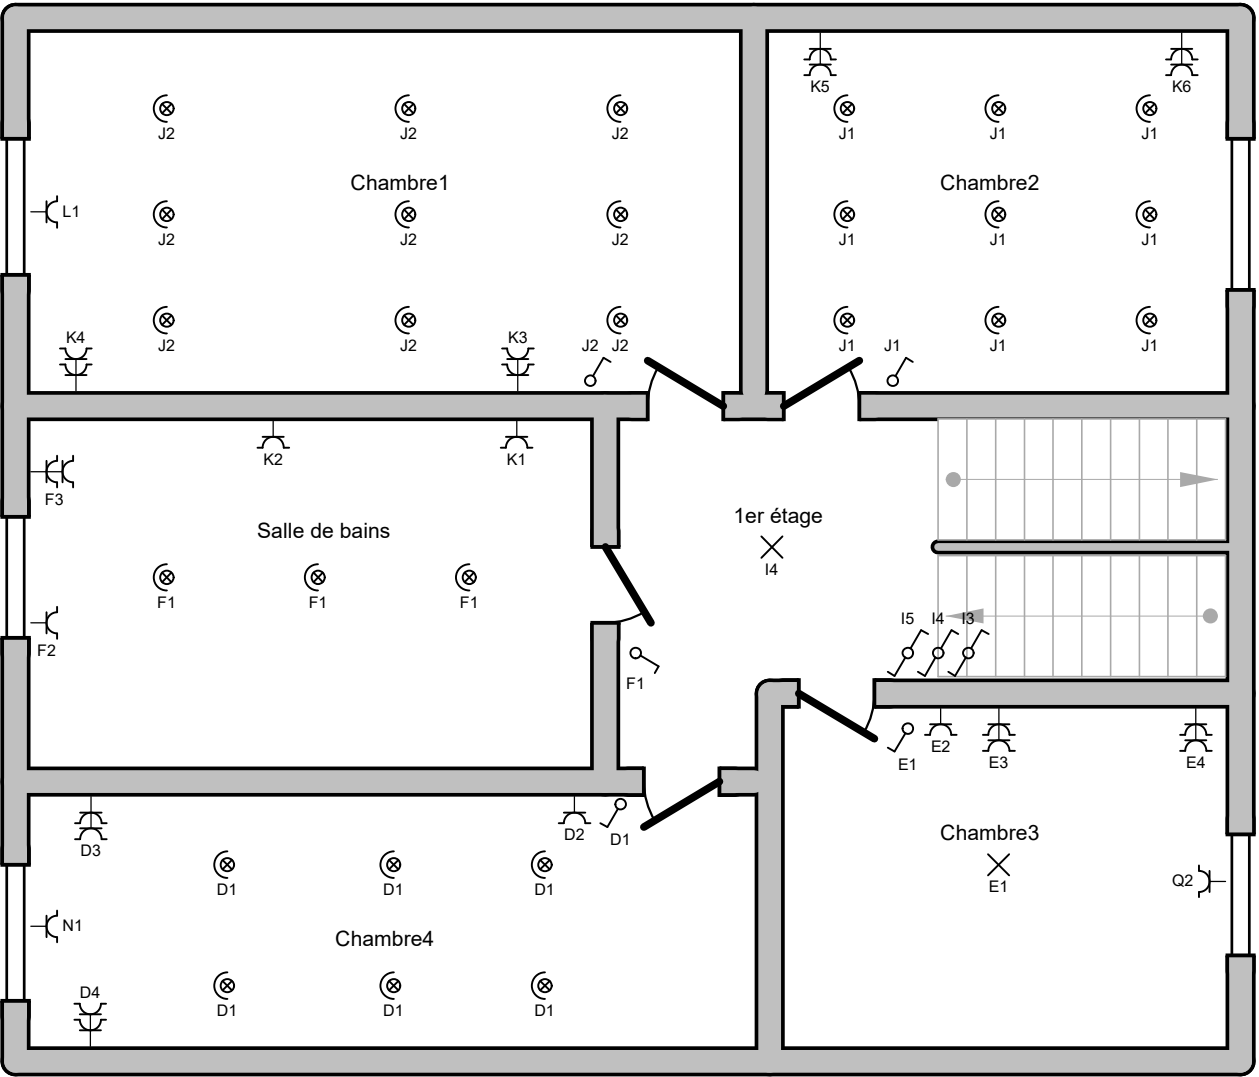

Installation contrôlée par : **INSPECT**
Installatie gecontroleerd door: **INSPECT**
BELGIUM

Schipstraat 39 8620 Nieuwpoort

Organisme agréé
Inspectie Bureau - Mechelen
Schaliënmoedreef 201
2800 Mechelen
Tél.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be

Adresse de l'installation électrique
Ervivan
Schipstraat 39
8620 Nieuwpoort

Installateur
E.J.F. srl
Boulevard du Midi 4
1000 Bruxelles
GSM: 0479 29 07 89
e-mail: sprlejf@gmail.com
TVA BE 0474.239.136




EJF
SPRL

ELECTRICITE GENERAL

Optez pour une installation électrique sûre !
E.J.F. vous propose de réaliser les travaux nécessaires pour garantir la sécurité, le confort, l'installation électrique de votre bâtiment.

0032479290789
SPRLEJF@GMAIL.COM
Boulevard du Midi 4, 1000 Bruxelles,
Belgique

p. 5/7
+1
3 x 230V ~ 50Hz

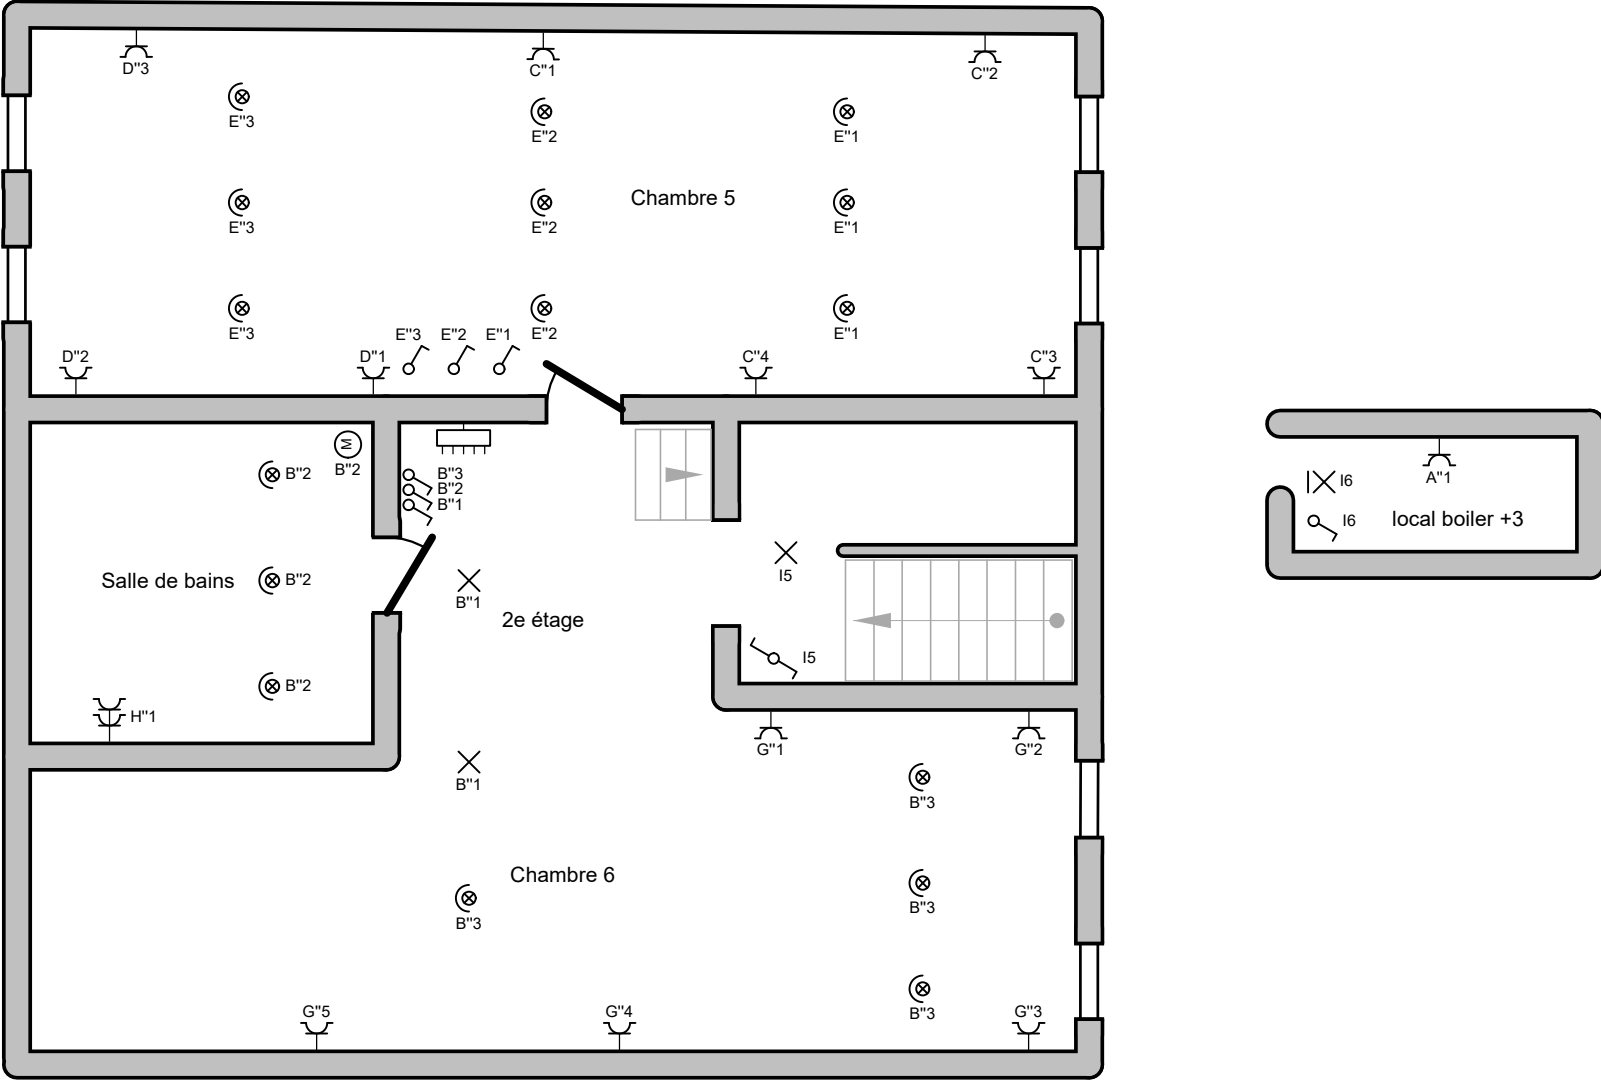

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:



Schipstraat 39 8620 Nieuwpoort

Organisme agréé
Inspectie van de Technische Toestand
Schaliënmoevedreef 201
2800 Mechelen
Tél.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be

Signature / handtekening :

Adresse de l'installation électrique
Ervivan
Schipstraat 39
8620 Nieuwpoort

Installateur
E.J.F. srl
Boulevard du Midi 4
1000 Bruxelles
GSM: 0479 29 07 89
e-mail: sprlejf@gmail.com
TVA BE 0474.239.136



p. 6/7
+2
3 x 230V ~ 50Hz

A'	Taque + four
B'	en attente plafond cuisine
C'	Sèche linge et lave vaisselle
D'	Machine a laver
E'	Eclairage cuisine Prise plan de travail cuisine Prise frigo Prise hotte
F'	Eclairage salle a manger Prise de service salle a manger Eclairage exterieur cuisine Eclairage WC
G'	Radiateur cuisine
A	Général TD2
A"	Boiler
B"	Eclairage chambre 6 Eclairage hall (+2) Eclairage salle de bain (+2)
C"	Prise chambre 5 (+2)
D"	Prise chambre 5 (+2)
E"	Eclairage chambre 5
F"	Réserve
G"	Prise chambre 6 ((+2)
H"	Prise salle de bain (+2)
B	Prise salon
C	Prise salon

Installation contrôlée par :
Installatie gecontroleerd door:

INSPECT

BELGIUM

D	Eclairage et prise chambre 4
E	Eclairage et prise chambre 3
F	Eclairage et prise salle de bain (+1)
G	Eclairage hall rez de chaussé
H	
I	Eclairage et prise cage d'escalier +0 Eclairage cage d'escalier +1 Eclairage cage d'escalier +2 éclairage local boiler +2
J	Eclairage chambre 1 et 2
K	Prise salle de bain (+1) Prise chambre 1 (+1) Prise chambre 2 (+1)
L	Radiateur chambre 1
M	Eclairage salon
N	Radiateur chambre 4
O	Réserve
P	Radiateur salon
Q	Radiateur salle a manger Radiateur chambre 3

Organisme agréé

Inspectie Bureau Mechatroniek
Schaliënseveedreef 101
2800 Mechelen
Tél.: 015 86 04 60
e-mail: info@inspectbelgium.be

Ingatlaan 9, 3500 Hasselt
Belgium de Tolmont 5, 1370 Jodoigne
010 290 572 - 016 460 460
Inspecteur : **Corentin LEMAIRE**
Signature / handtekening : 

Adresse de l'installation électrique

Ervivan
Schipstraat 39
8620 Nieuwpoort

Installateur

E.J.F. srl
Boulevard du Midi 4
1000 Bruxelles
GSM: 0479 29 07 89
e-mail: sprlejf@gmail.com
TVA BE 0474.239.136



p. 7/7

Liste des circuits

3 x 230V ~ 50Hz